


SCHEMAT AKTYWNEGO SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA  
DLA INSTALACJI GAZU ZASILANIA KOTŁÓW

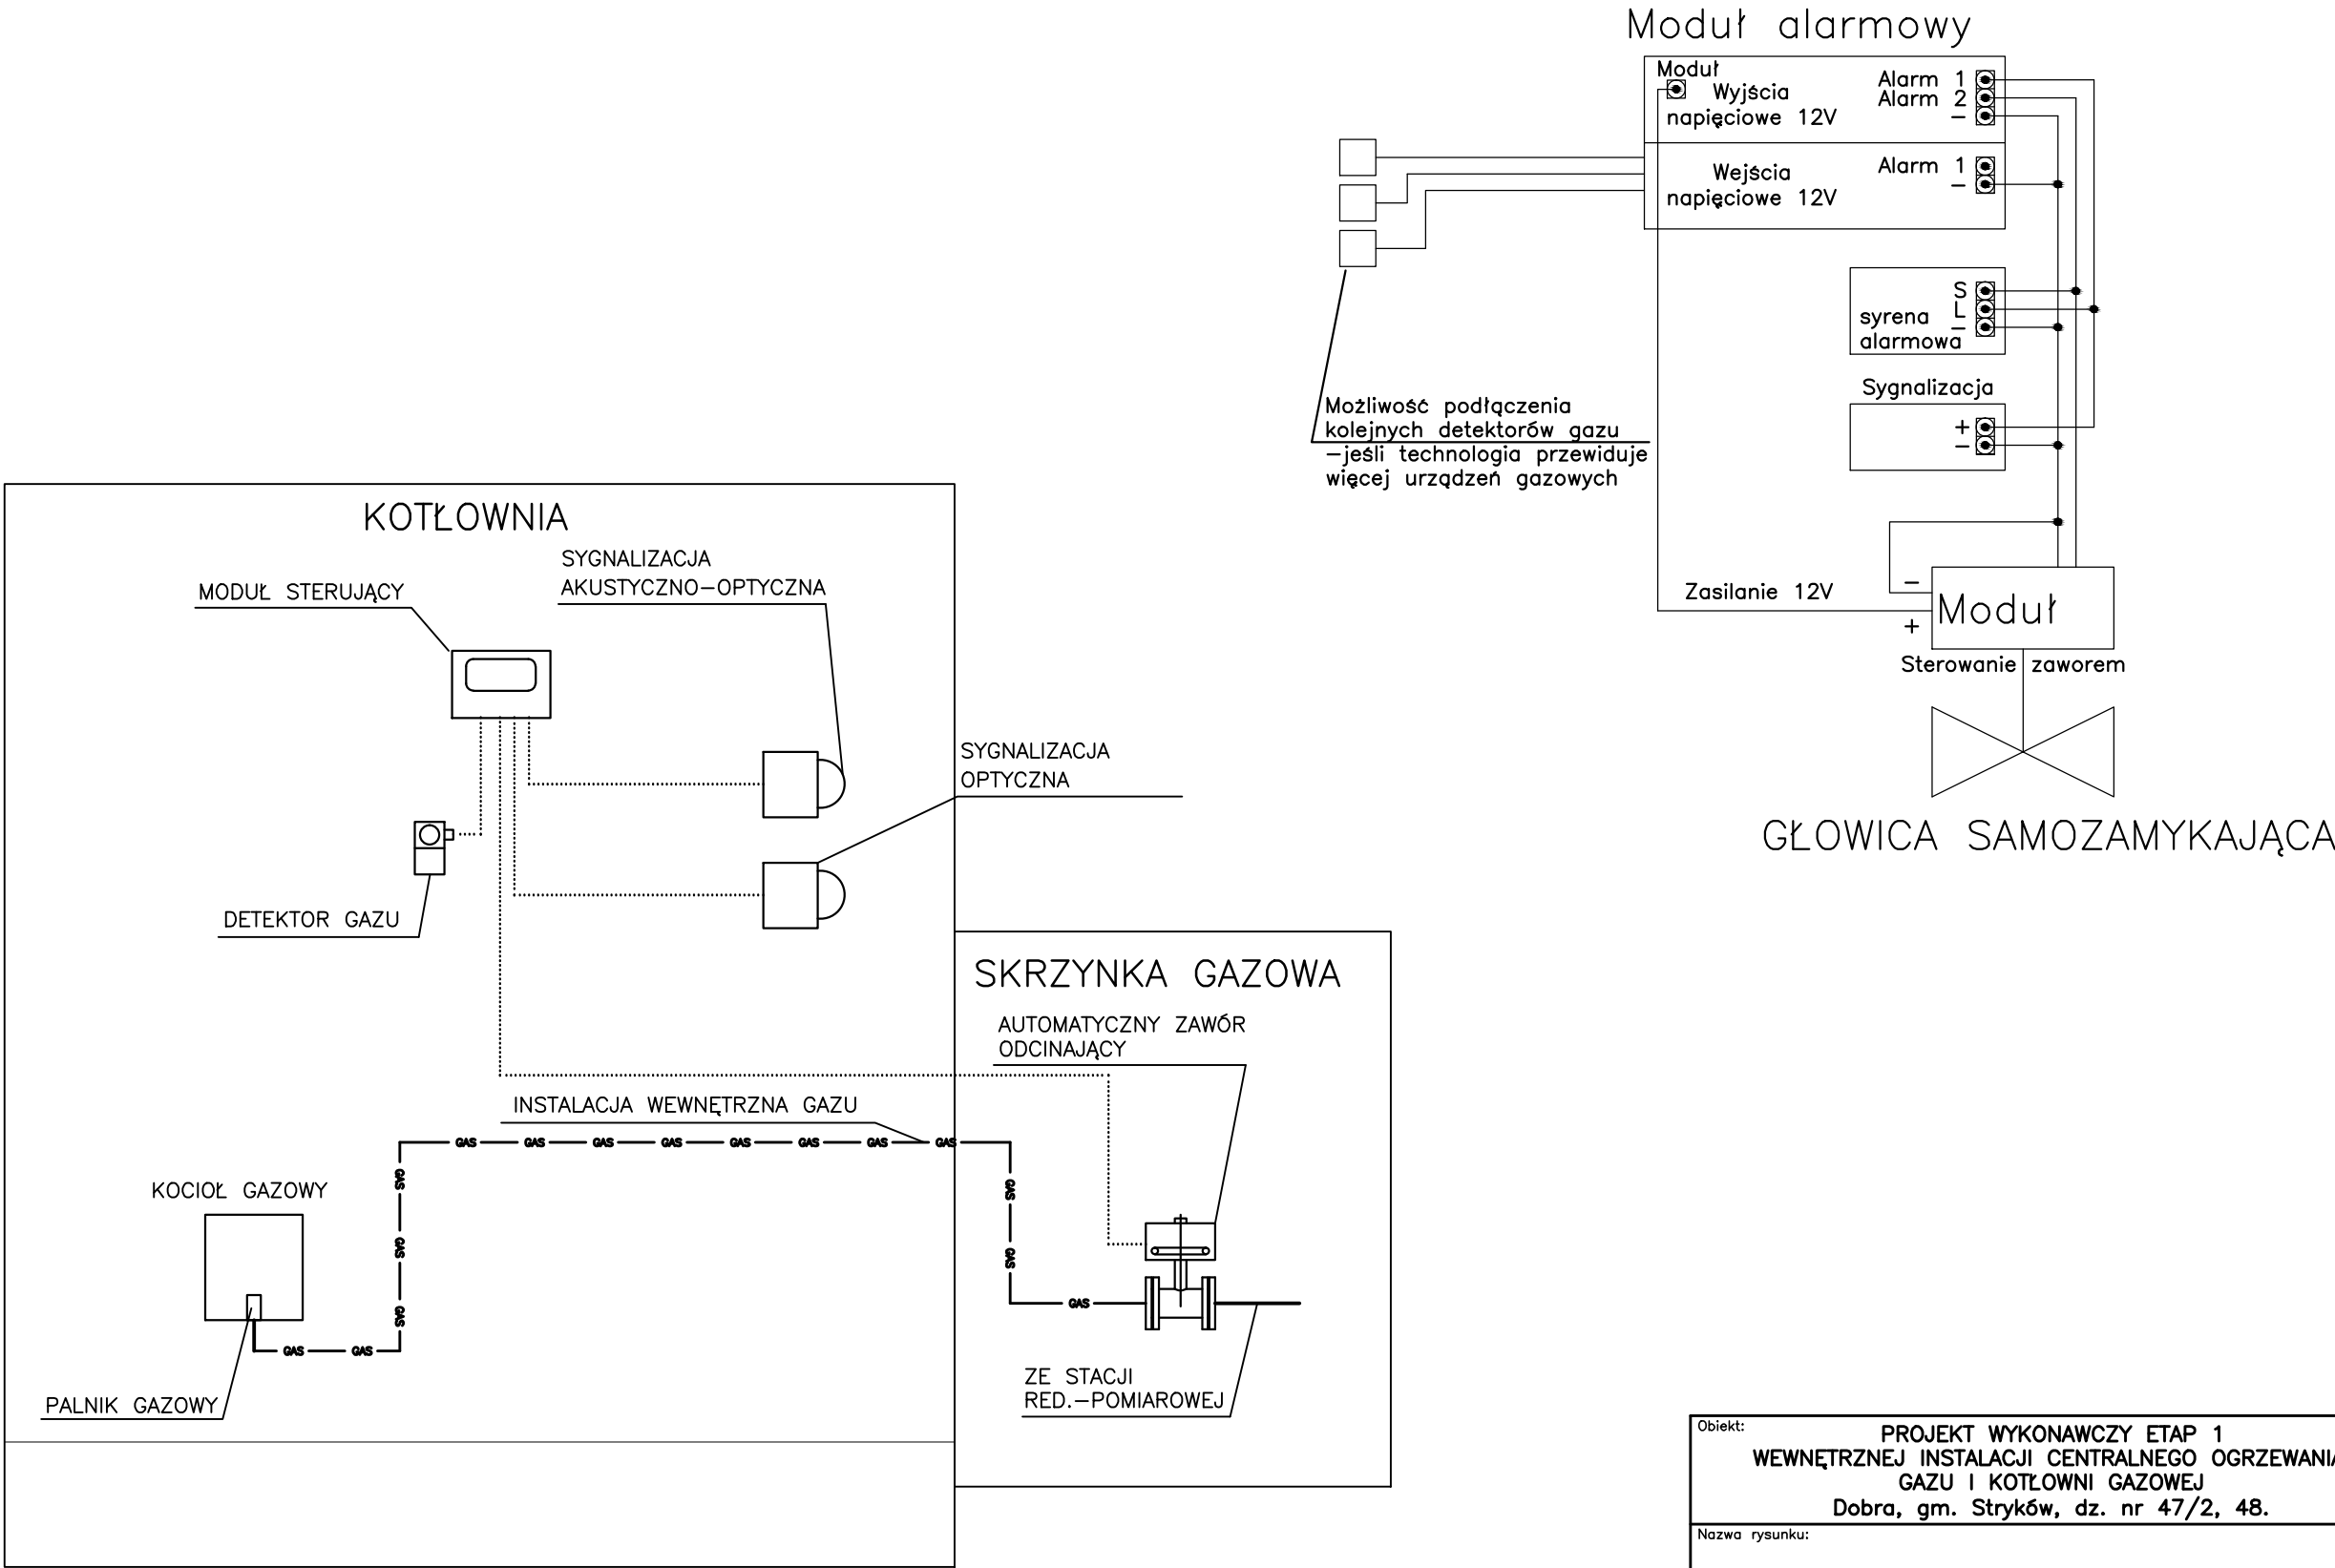

150428	
Obiekt:	PROJEKT WYKONAWCZY ETAP 1 WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, GAZU I KOTŁOWNI GAZOWEJ Dobra, gm. Stryków, dz. nr 47/2, 48.
Faza:	PB
Skala:	1:100
Nazwa rysunku:	SCHEMAT INSTALACJI DETEKCJI GAZU
Projektował:	mgr inż. Rafał Rydziński, upr. nr 141/01/WŁ
Sprawdził:	inż. Tomasz Rydziński, upr. nr LOD/1488/PWOS/10
Branża:	sanitarna
Data:	kwiecień 2015r
Nr rysunku:	7